PROSPETTO SEZIONATO VASCHE - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTE 2 + 5"
scala 1:50

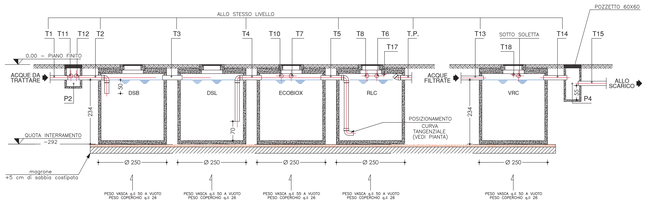

NOTA IMPORTANTE :
NEL CASO IN CUI LA QUOTA DI INTERRAMENTO DELLE VASCHE RISULTASSE MAGGIORE A QUANTO SOPRA INDICATO, LE PROLUNGHE SU TUTTE LE ISPEZIONI DEVONO AVERE UNA SEZIONE MINIMA PARI A 100x100 cm, TUTTA ISPEZIONABILE, DECENTRATA RISPETTO AL PASSO D' UOMO DELLA SOLETTA VASCA.

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTE 2 + 5"
scala 1:50

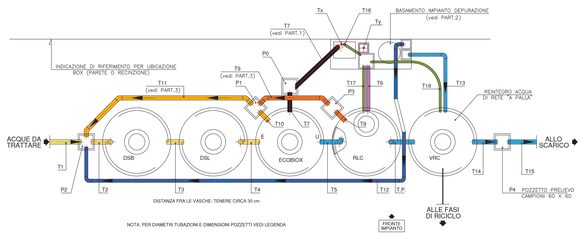

NOTA: PER DIAMETRI TUBAZIONI E DIMENSIONI POZZETTI VEDI LEGENDA

LEGENDA COLORI

- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO ACQUE LURIDE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO ACQUE DEPURATEA PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO LINEE ARIA
- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO LINEE RICIRCOLO DEPURATORE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO LINEE ANTIODORE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA
- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO LINEE ALIMENTAZIONE ECOFIL
- TUBAZIONI PVC EDILE PER PASSAGGIO ACQUE DI CONTROLAVAGGIO
- CAVIDOTTI IN TUBO CORRUGATO PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI

NOTA IMPORTANTE :
– I SIMBOLI GRAFICI RIPORTATI A SINISTRA RICORDANO LA POSSIBILITA' DI COLLEGARE LE POMPE DELLO SVUOTAMENTO ALLA/E VASCA/E.
– LE POMPE DELLO SVUOTAMENTO NON SONO COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO, BISOGNA CONTATTARE IL FORNITORE DELL' IMPIANTO DI LAVAGGIO AL FINE DI CONOSCERE IN DETTAGLIO IL TIPO DI ALLACCIAMENTO CHE DEVE ESSERE ESEGUITO (VEDASI num, diam, materiale DEI TUB, presenza DI CORRUGATI, GALLEGGIANTI, ECC).

ALLE FASI DI RICICLO DI LAVAGGIO

PART. 1 : VISTA IN PROFILO TUBAZIONE T7 - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTA 3"
scala 1:20

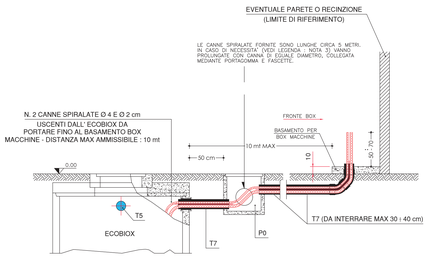

NOTA 3 - VEDI PARTICOLARE 1
NEL CASO LA DISTANZA FRA IL BASAMENTO DI APPOGGIO BOX MACCHINE (Rif. Part. 2) E L' ECOBIOX SUPERI I 5 METRI, E' NECESSARIO INTERROMPERE LA TUBAZIONE T7 CON UN POZZETTO IN CLS DI DIM. 50x50 cm. DISTANZA MASSIMA AMMISSIBILE FRA ECOBIOX E BASAMETTO: 10 METRI (OLTRE I 10 mt LE PERDITE DI CARICO SULLE CANNE SPIRALATE COMPROMETTONO IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE).

PART. 2: PIANO DI APPOGGIO BOX MACCHINE - LINEA DI FILTRAZIONE
scala 1:20

VISIONE IN PIANTA, BOX E FILTRI IN ESSO CONTENUTI

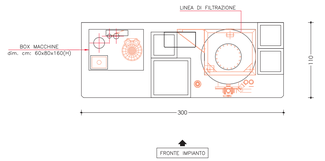

VISIONE IN PIANTA DEL PIANO DI APPOGGIO BOX E FILTRI DA ESEGUIRE PERFETTAMENTE A LIVELLO. PESO GRAVANTE CON IMPIANTO IN ESERCIZIO Q.LI 20 CIRCA.



PART. 3: VISTA IN PROSPETTO, POSIZIONAMENTO TUBAZIONI T8 - T9 - T10 - T11 - VEDI "NOTE PARTICOLARI - NOTA 4"
scala 1:20

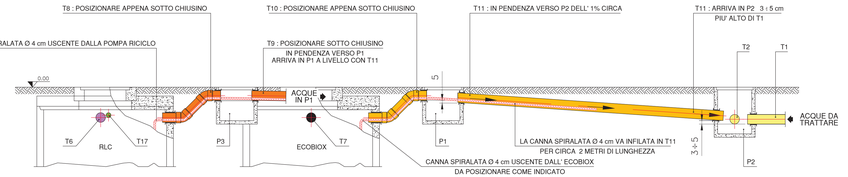

NOTA 4 - VEDI PARTICOLARE 3
LA TUBAZIONE T11 DI RITORNO DALL' ECOBIOX VERSO POZZETTO P2 DEVE ESSERE ESEGUITA IN PENDENZA VERSO QUEST' ULTIMO E COMUNQUE POSIZIONATA AD UN LIVELLO SUPERIORE (min 3 ÷ 5 cm) RISPETTO AL TUBO DI ENTRATA T1.

PROSPETTO SEZIONATO
scala 1:50

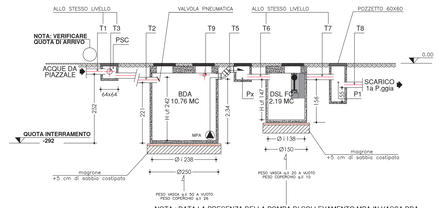

NOTA : DATA LA PRESENZA DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO MPA IN VASCA BDA: EVITARE UN INTERRAMENTO MAGGIORE PER LA VASCA DSL FC, SOGGETTA A MANUTENZIONE PERIODICA

NOTA IMPORTANTE :
NEL CASO IN CUI LA QUOTA DI INTERRAMENTO DELLE VASCHE RISULTASSE MAGGIORE A QUANTO SOPRA INDICATO, LE PROLUNGHE SU TUTTE LE ISPEZIONI DEVONO AVERE UNA SEZIONE MINIMA PARI A 100x100 cm, TUTTA ISPEZIONABILE, DECENTRATA RISPETTO AL PASSO D' UOMO DELLA SOLETTA VASCA.

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA
scala 1:50

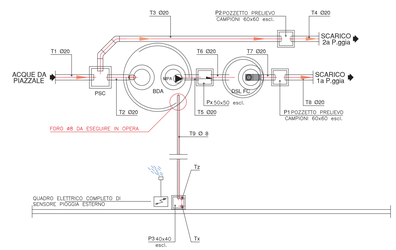

SCOLM+DIS04 – IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO
DISSABBIATORE – DISOLEATORE
Sup. 2.000 mq – Vol. Totale P.P. = 6,0 mc



SCHEDA TECNICA

SUPERFICIE (mq)	VOLUME TOTALE P.P. (mc)	DESCRIZIONI TECNICHE: Portata (l/s/mq)	DIMENSIONI ESTERNE (cm): Lunghezza	Larghezza	Altezza	VASCA (kg)	PESO: COPERTURA (kg): 15 cm/mq	25 cm/mq
2.000	6,0	11,20	180	300	150	55,7	20,1	26,8

CONFORME AL D.M. EDIL IMPIANTI S.r.l. — Disegnatore: — Data: —

Descrizione delle opere: vedi relazione tecnica — D.L.: SCOLM+DIS04 — N.B.: Disegno non in scala — Tavola: 4° anno

EDIL IMPIANTI
Via Andrea Costa 2 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 600 927 - Fax 0423 600 928
info@edilimpianti.it - www.edilimpianti.it

COMUNE DI CAMBIAGO
Via Papa Giovanni Paolo II

PROPRIETA'
RIALTO SPA
via Clerici, 342
20091 Bresso (MI)

RE	Emissione elaborato	30.10.2025
REVISIONE	MOTIVI	DATA

Oggetto: -PROGETTO DISTRIBUTORE CARBURANTI- PARTICOLARI VASCHE DI TRATTAMENTO ACQUE DI SCARICO
Elaborato da: Data: Novembre 2025
Scala Disegno: 1:50
Tavola / Elaborato: C.06
Destinazione: SUAP
Richiesta di provvedimento autorizzativo unico D.P.R. 160/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

G&C — STUDIO TECNICO ASSOCIATO geom. Cinzia Gioia - geom. Aspro Corradi — Via Giacomo Brodolini, 23 - 20090 Trezzo sull'Adda (MI) — Tel. 02/48402067 - 02/48409123 - email: info@studiogioiacorradi.com — Progetto Urbanistico
Nicola Corradi Architetto — SEDE: ZOCCHI (MI) — Località La Pace 1 – 26838 Ravarolo (MI) — Tel. 347/8164568 - studio.nicolacorradi@hotmail.it — Progetto Distributore Autocentro / Progetto meccanica
Arch. Ilaria Sala — Via Cavour, 14 - 20821 Meda (MI) — Tel. 328/8021481 - info@studiosalaegaja.it — Aspetti viabilistici
LYRIA ANGIOLI E TORSTORE — Via Guglielmo Pepe Località 9 - 25139 Brescia (BS) — Tel. 030/3581111 - info@lyriaangioli.it — Aspetti geologici
TESSI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO — Via Montale 15 - 24126 Bergamo (BS) — Tel. 035/4520111 - info@tessiweb.it — Invarianza idraulica
STUDIO TECNICO MARTINI — Via Piave 64 - 25123 Brescia (BS) — Tel. 030/3540181 - studiotecnicomartini@gmail.com — Progetto antincendio
Nicola Corradi Architetto — ARCHITETTO NICOLO' CORRADI — Via Giacomo Brodolini, 23 - 20139 Milano (MI) — Tel. 347 3417627 - email: corradi.a.nicola@gmail.com — Progetto Urbanistico
Per.Ind. Maurizio Sibel — Via Cesare Battisti 2 - 20060 Gessate San Giovanni (MI) — Tel. 329 1517300, email: pitsi@inwebuno.it — Progetto impianto elettrico
Per.Ind. Riccardo Boggia — Via Cavalla, 20 - 26027 Rivolta (CR) — Tel. 0372/1840450 - email: riccardo.boggia@libero.it — Relazione ex legge 10
Dott. Gianluca Cappelli — Viale Cassia, 23/C - 46100 Mantova (MB) — Tel. 0376/364950 - email: cappelli_gianluca@epap.it — Aspetti acustici

PUNTO I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE. Vietata copia e/o riproduzione e/o contraffazione di ogni copia di progetto di cui sopra