




AGGIORNAMENTO n° :	DATA :	SCOPO AGG. :
AGGIORNAMENTO n° :	DATA :	SCOPO AGG. :
AGGIORNAMENTO n° :	DATA :	SCOPO AGG. :
 soelco s.n.c. Progettazioni e verifiche impianti elettrici VIA MILANESE, 5 - 20099 SESTO S.G. (MI) Tel.: 02-69000794 / Fax: 02-45483812 E-mail: info@soelcosnc.it		CLIENTE : Rialto S.p.a. via Clerici, 342 - 20091 - Bresso (MI)
OGGETTO : QUADRO ELETTRICO INTERRUTTORE GENERALE AUTOLAVAGGIO - QIGLAV AUTOLAVAGGIO CENTRO COMMERCIALE "IL GIGANTE" - COMUNE DI CAMBIAGO (MI)		
DATA :	06/10/2025	ALLEGATO :
LAVORO :	122/PRO/25	SCALA : FILE : QE01.dwg
QE01		

La Soelco snc si riserva la proprieta' di questo disegno con la proibizione di riprodurla o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta

CORRENTE NOMINALE QUADRO	250 A
TENSIONE DI ESERCIZIO	400/230 V
TENSIONE AUSILIARIA	230 V
CORRENTE DI C.TO C.TO	15 kA
GRADO DI PROTEZIONE	IP66 Classe II
K = Kc x Ku	1

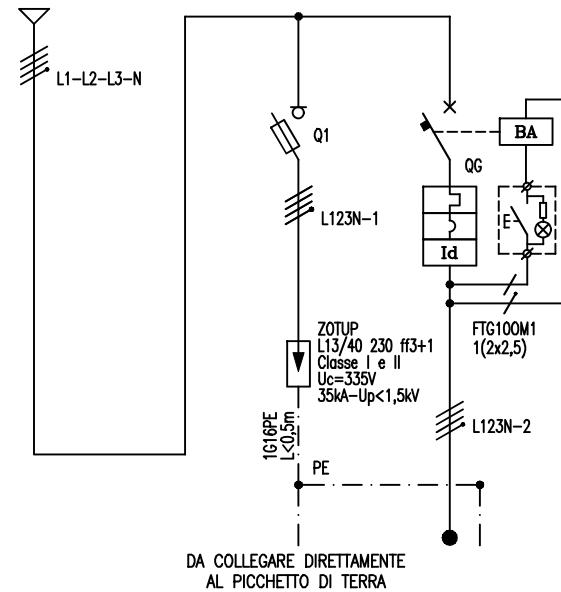

SIGLA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UTENZA O ALIMENTAZIONE	ARRIVO LINEA DA CONTATORE	SCARICATORI TENSIONE	QUADRO GENERALE AUTOLAVAGGIO (QGLAV)								
POTENZA NOMINALE											
TENSIONE NOMINALE	400 V	400 V	400 V								
CORRENTE NOMINALE	lb										
PROTEZIONE	MARCA										
	TIPO		Modulare "DIN"	SCATOLATO							
	CORR.NOM.TERMICA		3P+N - 125 A	4P - 100 A							
	TARATURA	In	gG 125 A	R 100 A							
	CORR.NOM.MAGNETICA			1000 A							
	CORR. DIFF.			1 A - 1 s							
	P.d.l.		100 kA	15 kA							
CONTATTORE	TIPO										
	TARATURA										
RELE' TERMICO	TIPO										
	CAMPO REGOL.										
	TARATURA										
TRASFORMATORE											
VOLTMETRO / AMPEROMETRO											
LINEA	SIGLA	FG16M16		FG16M16							
	SEZIONE	4(1x150)+95PE		4(1x150)+95PE							
	PORTATA	lz	287 A		287 A						
	LUNGHEZZA		Max 3 m		130 m						
	lcc FINE LINEA										

PARTICOLARE PULSANTE DI SGANCIO

